

MONITORAGGIO *OSTREOPSIS* - ANNO 2015

Stazione: Palermo

Località: Barcarello

Corpo idrico: 4

COORDINATE WGS84: LAT N 38°12'39.73" LONG E 13°17'15.63"


Prelievo effettuato in zona di costa balneabile (D.A. 3 marzo 2015)

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 10.000 cell * L⁻¹
(in rosso i valori superiori)

Matrice: acqua

Metodo usato per il conteggio: Utermöhl (UNI EN 15204)

Laboratorio competente per il monitoraggio ST3 - AREA MARE

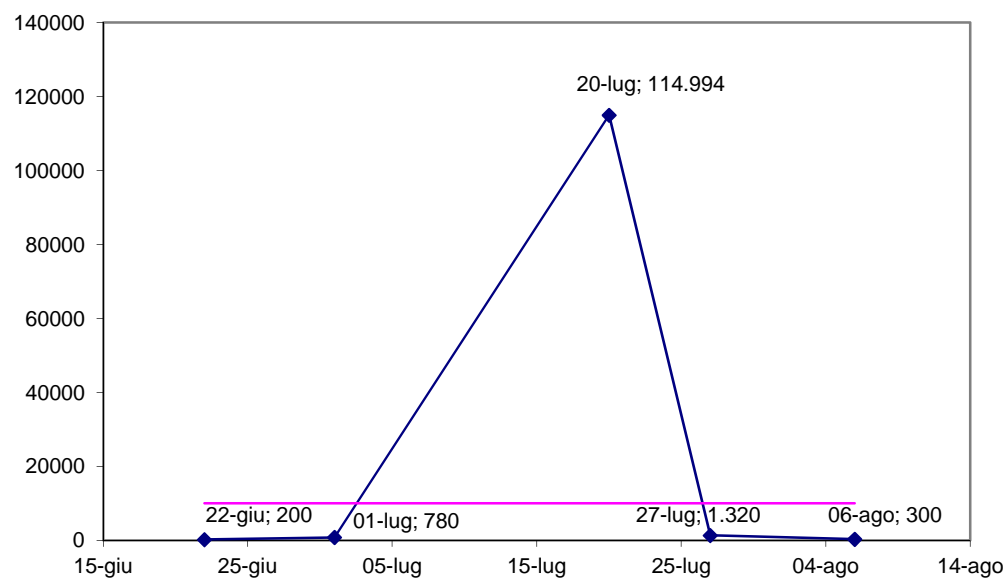

DATA CAMPIONAMENTO	Ostreopsis cf. ovata cell/l	Intervallo di confidenza *
22-giu	200	
01-lug	780	
20-lug	114.994	± 14.341
27-lug	1.320	± 318
06-ago	300	

* Calcolato considerando un livello di fiducia del 95%

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000